

소방훈련·교육 실시 결과 기록부

※ []에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

(앞쪽)

소방안전 관리대상물	대상명	김홍도미술관			용도	문화 및 집회시설
	대표자	안산문화재단 이사장			전화번호	481-0507
	주소	경기도 안산시 상록구 총장로 422				
	등급	[] 특급	[] 1급	[<input checked="" type="checkbox"/>] 2급	[] 3급	
소방안전 관리자	성명	선임일자	보유자격	자격구분	연락처	
	원	2024.8. 2.	공공기관	[<input checked="" type="checkbox"/>]주 []보 조	031-481-0507 (010-	
				[]주 []보 조		
				[]주 []보 조		
소방훈련 결과						
일시/장소	2026. 4. 27.(월) 11:00 / 김홍도미술관 1관			[<input checked="" type="checkbox"/>] 자체 훈련	[] 합동훈련	
참석결과	훈련교관	참석대상(명)		참석(명)	미참석(명)	
	원	8명(미술관 7명, 안전관리업체 1명)		9명	0명	
훈련보조재료	화재판, 소화전, 물소화기 2대					
훈련내용	통보훈련		피난훈련		소화훈련	
	화재경보기 작동 훈련 화재 발생 신고훈련, 비상연락망을 통한 전직원, 화재전파 훈련		관람객 대피유도, 부상자 후송훈련 미술품반출 및 후송훈련		화재진압 훈련 소화기: 초기진화 소화전: 화재진압	
훈련성과	- (강평) 미술관 전 직원들이 화재를 가상으로 훈련을 해봄으로서 실제 화재 발생시 상황전파, 화재진압, 관람객 피난유도등 절차나 방법을 잘 숙지할수 있었음 매년 실제적인 훈련으로 체계화가 잘되어 있음					
문제점	- 실제 화재가 발생하면 자위소방대원들의 임무를 누구나 포괄적으로 수행 하여야 하기 때문에 그때 상황에 맞추어 누구든지 상황전파, 초기진화 등을 위한 소화기·소화전 사용법등 화재진압에 대한 이해와 숙지가 필요함					
개선계획	- 추가 소방교육을 통한 화재진압 실습 교육 시행 전 직원 소화기·소화전 사용법 교육 및 실습 시행 (2부 교육)					

2026년 김홍도미술관 소방훈련 사진



미술관 소방훈련 보고




화재상황(화재발신기 작동, 사이렌울림)



화재위치 파악




화재발견자 및 소방서 신고

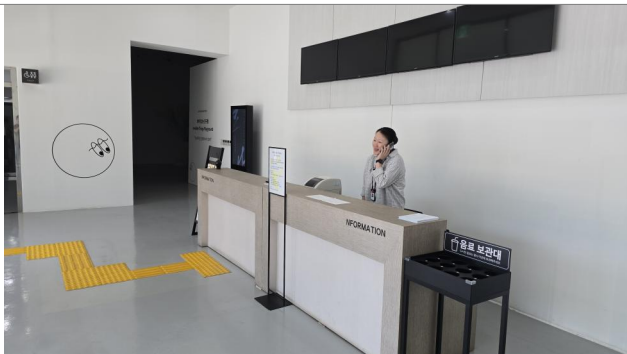

상황전파(자위소방대원 전파)



화재발견자 초기소화

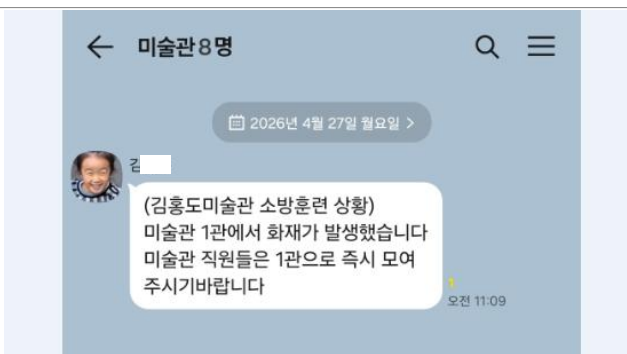

상황전파(자위소방대원 공유)



피난유도반 배치 및 출입문 개방

2026년 김홍도미술관 소방훈련 사진



관람객 화재전파 및 피난유도활동




진압반 화재 진압(옥내소화전)



관람객 피난대피 유도



응급구조반-부상자 후송

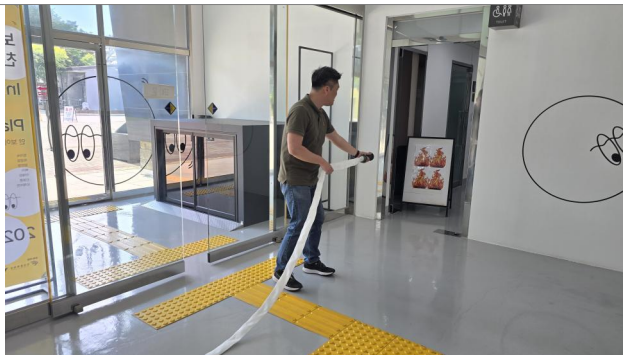

화재진압 완료



화재 지정 폐쇄(화재복구반)



미술품 반출 및 후송



미술관 화재상황 보고(상황종료)